

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur sur virole THT-90-4T-10 - 23190912



Virole longue en tôle d'acier. Hélice orientable en fonte d'aluminium.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002, certificat N°0370 CPD 0305. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400/690V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 54700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 900
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1460
- Niveau sonore (décibels) : 92
- Intensité (ampères) : 17,70/10,20
- Puissance absorbée (watts) : 7500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements




Côte d'encombrement : ØA= 1015mm, ØB = 970mm, ØD = 900mm, E = 600mm, ØJ = 15mm, N = 16x22°x30'

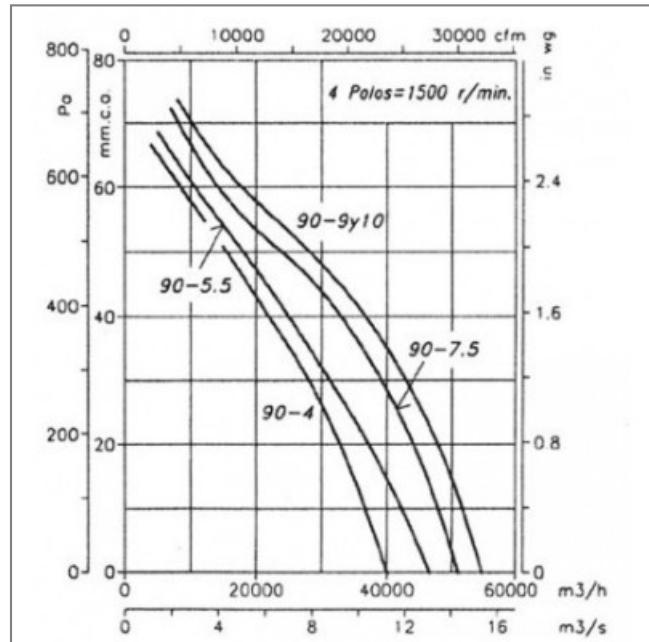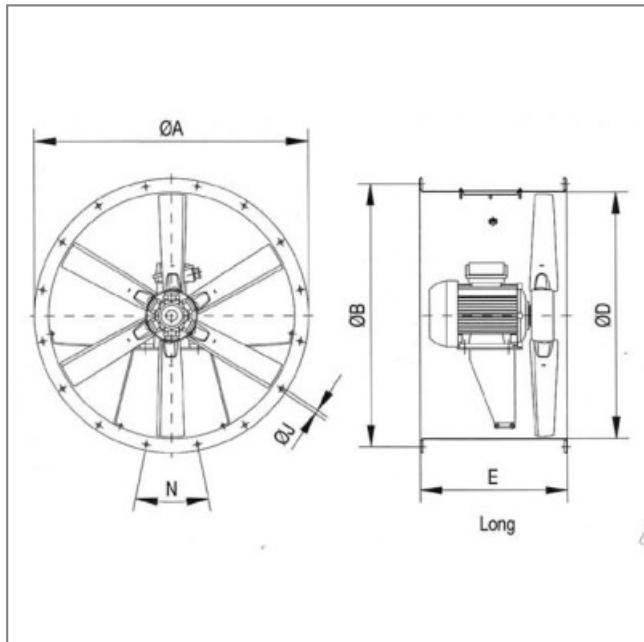

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

#### MONTAGE ACCESSOIRES

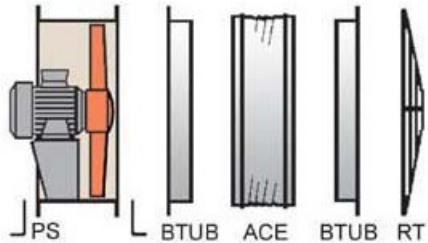

#### Installation AU SEIN DE LA ZONE DE RISQUE D'INCENDIE

