



S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

RIDEAU D'AIR AVEC CHAUFFAGE ELECTRIQUE 2.50M **- 40012220**

Caractéristiques :

- Hauteur de porte : 2.50
- Longueur totale (mm) : 2042
- Nombre de vitesses : 2
- Alimentation : 400V
- Débit (m³/h) : 1300/2400
- Indice de protection : 20
- Niveau sonore (décibels) : 40/54
- Intensité (ampères) : 8.7/17.3/26
- Puissance absorbée (watts) : 6000/12000/18000
- Conformité RoHs : Oui

Côte d'encombrement : -

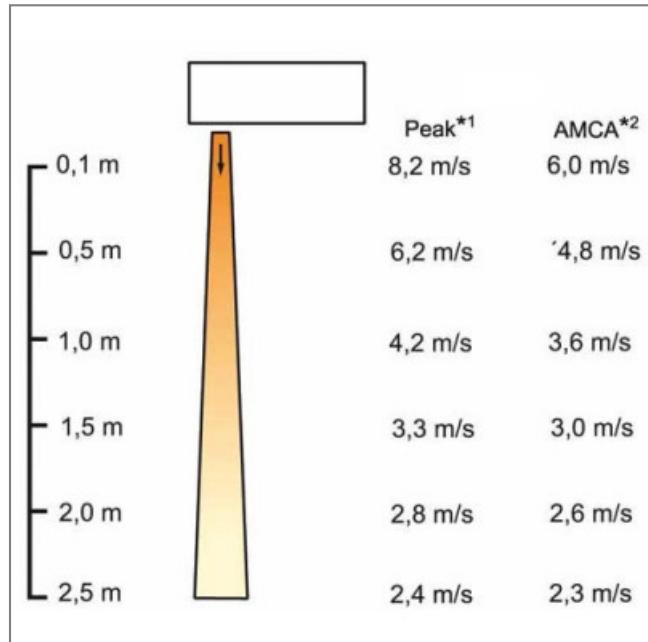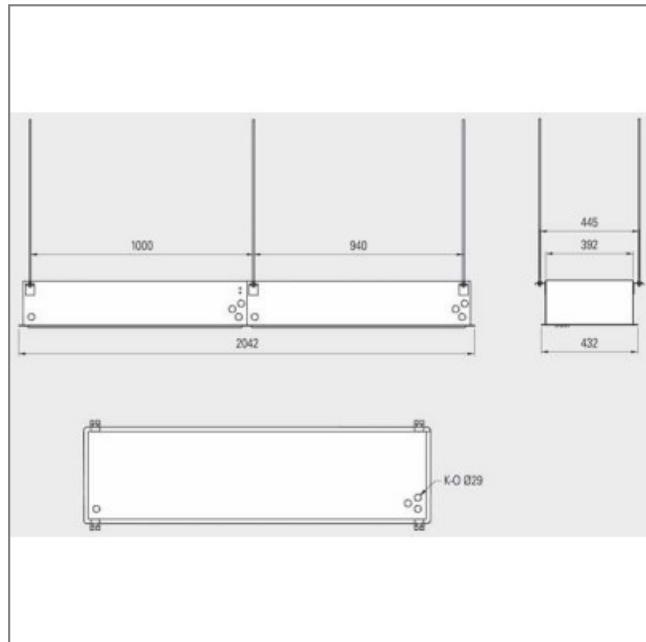

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Montage

L'appareil s'encadre horizontalement dans le faux plafond, grille de soufflage vers le bas, le plus près possible de la porte. L'unique partie visible de l'appareil est sa face inférieure, qui affleure le plafond.

Plusieurs appareils peuvent être montés côte à côté pour les entrées très larges.

La plaque inférieure doit être accessible, rien ne doit empêcher son ouverture complète.

La distance minimale entre la sortie et le sol est de 1 800 mm - voir Fig. 1.

